Schemat połączeń ZOZ DĘBICA - stan projektowany

Załącznik nr 4

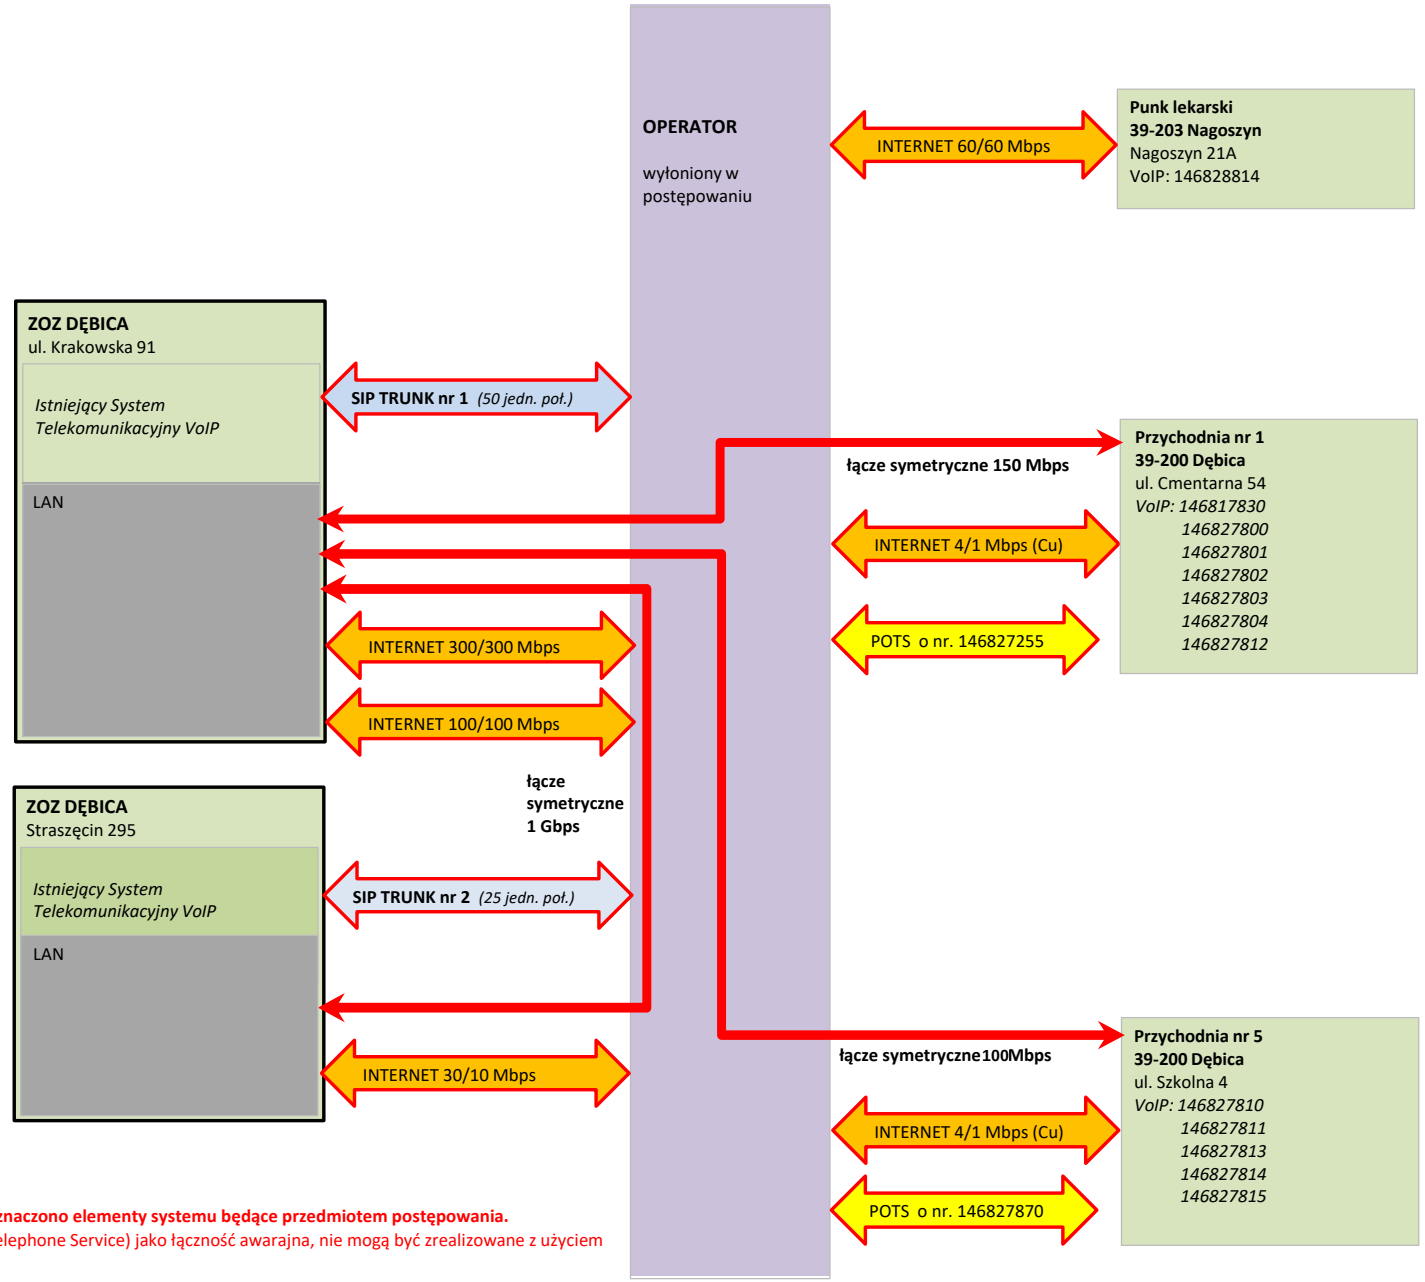

Uwaga:

1) **kolorem czerwonym zaznaczono elementy systemu będące przedmiotem postępowania.**

2) Łącza POTS (Plain Old Telephone Service) jako łączność awarajna, nie mogą być zrealizowane z użyciem bram głosowych.